➡ KCtr-BS

Central de alarmas técnicas BUSing® con avisos y control telefónico

Permite la gestión de las alarmas técnicas y elementos de la instalación mediante llamadas telefónicas.

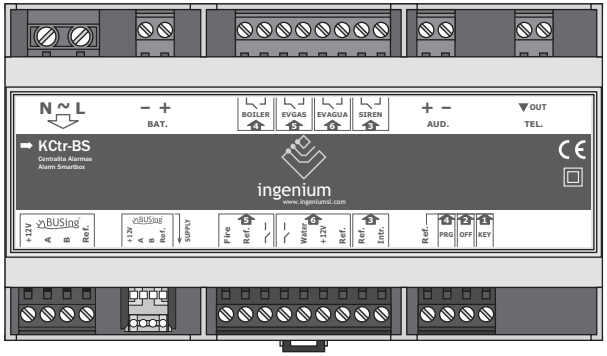

- *6 entradas digitales preparadas para la conexión de sensores*
- *4 salidas digitales para el control directo de la instalación*
- *Control de la instalación mediante un teléfono convencional, a través de menús hablados*
- *Acceso protegido con clave (4 dígitos)*
- *Montaje en carril DIN (9 módulos)*

BUSing®

Descripción

Este equipo permite el control de las alarmas técnicas y de cualquier elemento de una instalación BUSing® mediante llamadas telefónicas realizadas desde el exterior, a través de menús hablados.

El acceso a la central esta protegido mediante clave y se realiza desde el exterior, esperando un número configurable de tonos e introduciendo clave.

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *Ser avisado hasta en un total de 3 teléfonos de los eventos de alarmas técnicas.*
- *Permite avisar de hasta 8 alarmas técnicas y ejecutar hasta 96 escenas.*
- *Dispone de 96 menús de voz organizados en 8 menús principales cada uno con 12 submenús.*

Entradas

- 6 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5V, con un retardo de 3 segundos para evitar falsas alarmas.
- Entradas para conexión de sensores convencionales de gas, incendio, inundación e intrusión.
- Entradas libres para contactos magnéticos, alarma médica, etc.

Salidas

- 4 salidas digitales a relé libres de potencial para electroválvula de agua y gas, control de caldera y sirena de aviso.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.
- Poder de corte de 6 A @ 230 V por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Potencia máx. absorbida*	*Corriente entregada*	*Nº de salidas*	*Poder de corte/salida*
KCtr-BS	230 Vac	5 VA	300 mA* (BUS)	4**	6 A

** solo BUS de sondas*
*** salidas a relé libres de potencial*

➡ KCtr-BS

Instalación sondas de incendio/humo - Tipo lazo

Instalaciones ADSL
Debe de utilizarse un filtro para su compatibilidad.

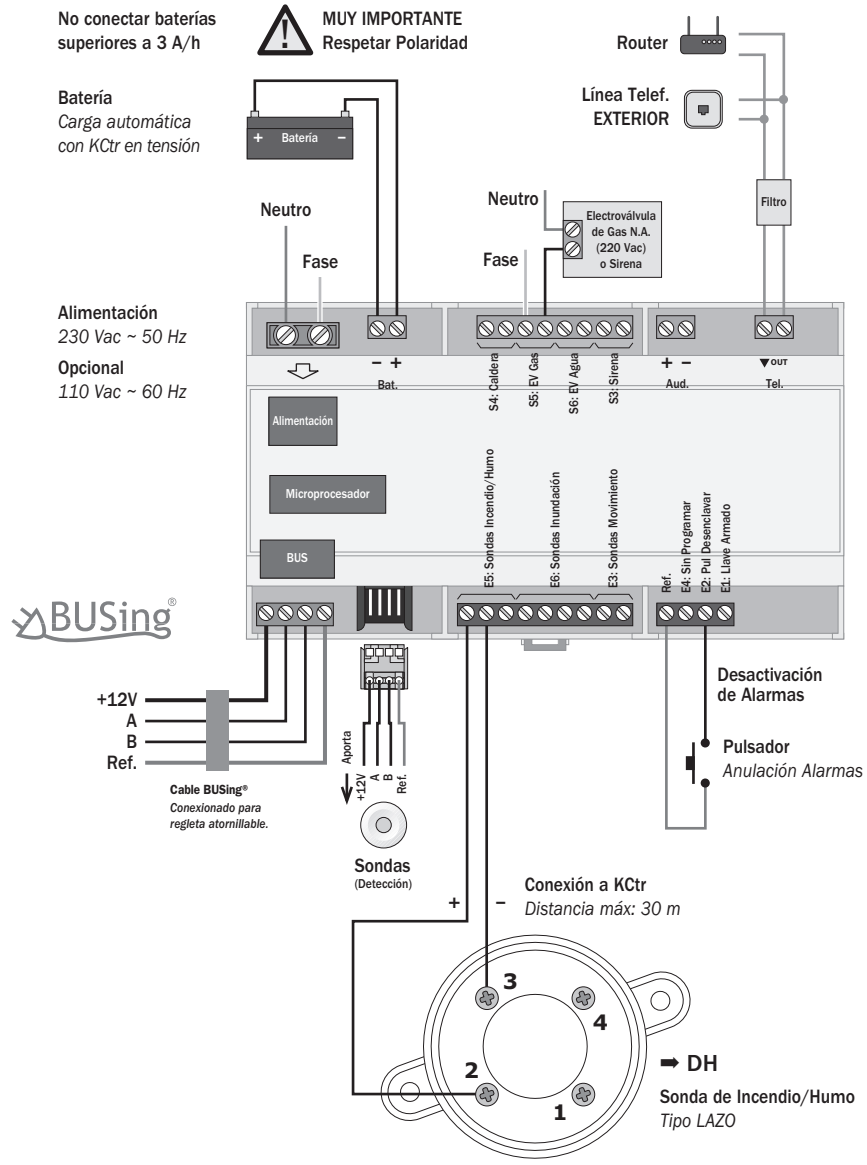

➡ KCtr-BS

Instalación sondas de incendio/humo - Tipo contacto

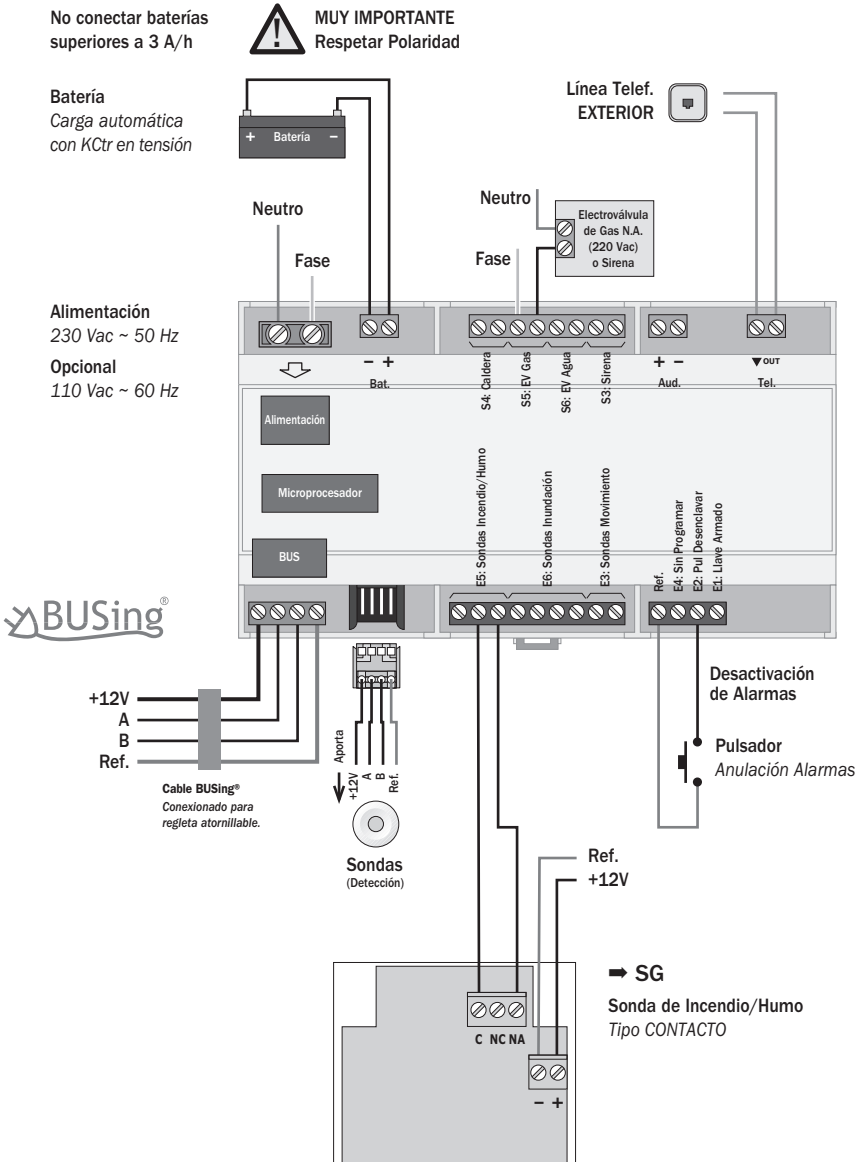

➡ KCtr-BS

Instalación sondas de movimiento - Tipo infrarrojo

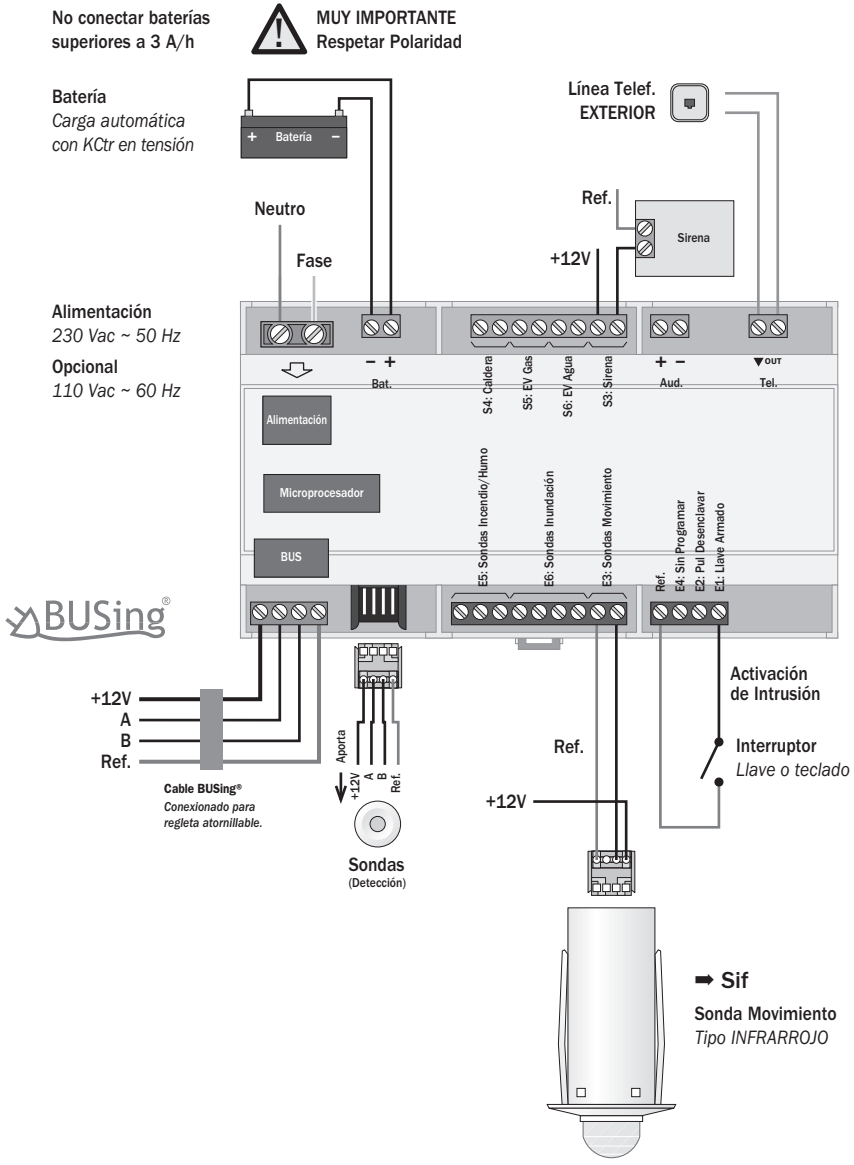

ingenium
www.ingeniumsl.com

➡ KCtr-BS

Instalación sondas de inundación 2 hilos

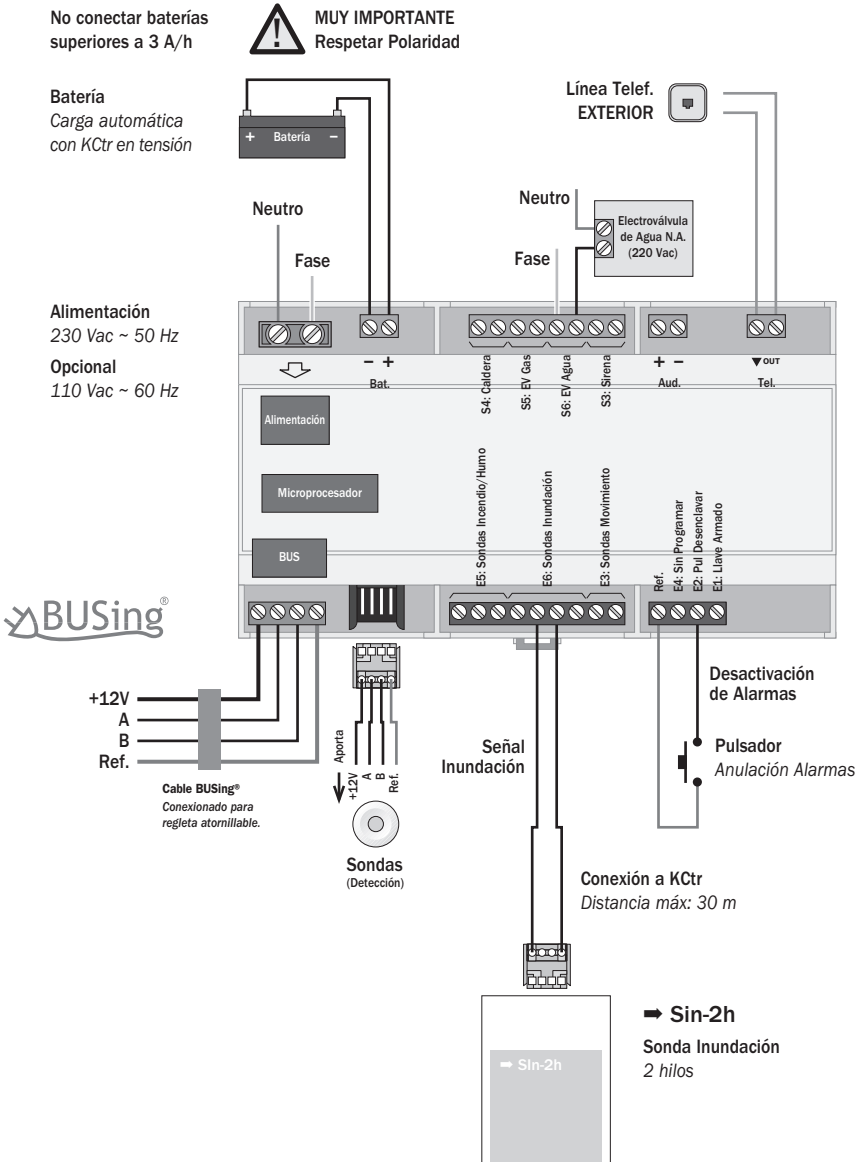

➡ KCtr-BS
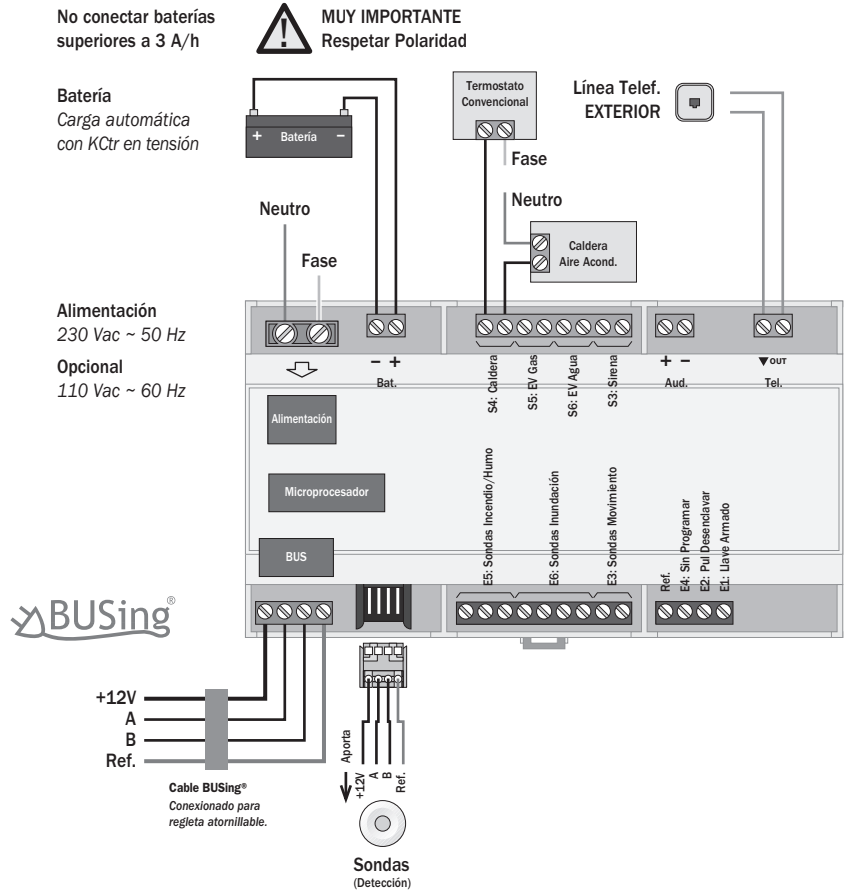
Instalación circuito de clima